

周縁地下水重金属含有量分析結果

周縁地下水重金属含有量分析	許容限度	9月8日	
		1回	
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	mg/l
総水銀	0.0005 mg/l	0.00005未満	mg/l
カドミウム	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
鉛	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
六価クロム	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
砒素	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
全シアン	検出されないこと	不検出	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	mg/l
トリクロロエチレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	0.0005未満	mg/l
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	
四塩化炭素	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.004 mg/l	0.0004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	0.1 mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	0.004未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	1 mg/l	0.0005未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
1・3ジクロロプロペン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
チウラム	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
シマジン	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
ベンゼン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
セレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
クロロエチレン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l	4.1	mg/l
ふっ素	0.8 mg/l	0.1	mg/l
ほう素	1 mg/l	0.05	mg/l

旧最終処分場地下水重金属含有量分析結果

旧最終処分場地下水 重金属含有量分析	許容限度	9月8日	
		1回	
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	mg/l
総水銀	0.0005 mg/l	0.00005未満	mg/l
カドミウム	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
鉛	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
六価クロム	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
砒素	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
全シアン	検出されないこと	不検出	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	mg/l
トリクロロエチレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	0.0005未満	mg/l
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	
四塩化炭素	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.004 mg/l	0.0004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	0.1 mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	0.004未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	1 mg/l	0.0005未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
1・3ジクロロプロペン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
チウラム	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
シマジン	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
ベンゼン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
セレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
クロロエチレン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l	1.6	mg/l
ふっ素	0.8 mg/l	0.1	mg/l
ほう素	1 mg/l	0.03	mg/l

旧最終処分場原水重金属分析結果（シート上）

旧最終処分場原水 重金属分析（シート上）	6月9日		12月8日	
	1回目		2回目	
アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	不検出	mg/l
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	mg/l	0.0005未満	mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003未満	mg/l	0.003未満	mg/l
鉛及びその化合物	0.02未満	mg/l	0.02未満	mg/l
有機燐化合物	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
六価クロム化合物	0.04未満	mg/l	0.04未満	mg/l
砒素及びその化合物	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
シアン化合物	0.1未満	mg/l	0.1未満	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	mg/l	0.0005未満	mg/l
トリクロロエチレン	0.002未満	mg/l	0.002未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.001未満	mg/l
ジクロロメタン	0.02未満	mg/l	0.02未満	mg/l
四塩化炭素	0.002未満	mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.004未満	mg/l	0.004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	0.02未満	mg/l	0.02未満	mg/l
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04未満	mg/l	0.04未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	0.001未満	mg/l	0.001未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.006未満	mg/l	0.006未満	mg/l
1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	mg/l	0.002未満	mg/l
チウラム	0.006未満	mg/l	0.006未満	mg/l
シマジン	0.003未満	mg/l	0.003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.02未満	mg/l	0.02未満	mg/l
ベンゼン	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
セレン及びその化合物	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
1, 4-ジオキサン	0.005未満	mg/l	0.005未満	mg/l
ほう素及びその化合物	0.02	mg/l	0.06	mg/l
ふっ素及びその化合物	0.1未満	mg/l	0.1未満	mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.7	mg/l	1	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	1未満	mg/l	1未満	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油類含有量）	1未満	mg/l	1未満	mg/l
フェノール類含有量	0.02未満	mg/l	0.02未満	mg/l
銅含有量	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
亜鉛含有量	0.20	mg/l	0.09	mg/l
溶解性鉄含有量	0.1未満	mg/l	0.1未満	mg/l
溶解性マンガン含有量	0.1未満	mg/l	0.1未満	mg/l
クロム含有量	0.04未満	mg/l	0.04未満	mg/l
燐含有量	0.04	mg/l	0.03	mg/l
大腸菌群数群数	26	mg/l	4	mg/l

旧最終処分場原水の水質分析結果

旧最終処分場原水	許容限度		6月9日		9月8日		12月8日		3月2日	
			1回目		2回目		3回目		4回目	
水素イオン濃度（PH）	5.8～8.6	(℃)	7.3	(22℃)	7.6	(24℃)	7.1	(18℃)	7.4	(19℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	60	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l
化学的酸素要求量（COD）	90	mg/l	1.2	mg/l	1.8	mg/l	0.9	mg/l	1.2	mg/l
浮遊物質（SS）	60	mg/l	1	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
窒素含有量（T-N）	60	mg/l	0.8	mg/l	0.9	mg/l	1.1	mg/l	1.0	mg/l

し尿放流水重金属含有量分析結果

し尿放流水重金属含有量分析	許容限度	9月8日	
		1回	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	mg/l
水銀又はアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/l	0.0005未満	mg/l
カドミウム及びその化合物	0.03 mg/l	0.003未満	mg/l
鉛及びその化合物	0.1 mg/l	0.02未満	mg/l
有機燐化合物	1 mg/l	0.01未満	mg/l
六価クロム化合物	0.5 mg/l	0.04未満	mg/l
砒素及びその化合物	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
シアン化合物	1 mg/l	0.1未満	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/l	0.0005未満	mg/l
トリクロロエチレン	0.1 mg/l	0.002未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.1 mg/l	0.001未満	mg/l
ジクロロメタン	0.2 mg/l	0.02未満	mg/l
四塩化炭素	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.04 mg/l	0.004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	1 mg/l	0.02未満	mg/l
シス1・2ジクロロエチレン	0.4 mg/l	0.04未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	3 mg/l	0.001未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.06 mg/l	0.006未満	mg/l
1・3ジクロロプロペン	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
チウラム	0.06 mg/l	0.006未満	mg/l
シマジン	0.03 mg/l	0.003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.2 mg/l	0.02未満	mg/l
ベンゼン	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
セレン及びその化合物	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
1,4-ジオキサン	0.5 mg/l	0.005未満	mg/l
ほう素及びその化合物	50 mg/l	0.03	mg/l
ふっ素及びその化合物	15 mg/l	0.1未満	mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*1×0.4+*2+*3)	200 mg/l	1.1	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/l	1未満	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/l	1未満	mg/l
フェノール類含有量	5 mg/l	0.02未満	mg/l
銅含有量	3 mg/l	0.01未満	mg/l
亜鉛含有量	2 mg/l	0.01未満	mg/l
溶解性鉄含有量	10 mg/l	0.1未満	mg/l
溶解性マンガン含有量	10 mg/l	0.1未満	mg/l
クロム含有量	2 mg/l	0.04未満	mg/l

新最終処分場浸出水放流水重金属含有量分析結果

新最終処分場浸出水放流水 重金属含有量分析	許容限度	9月8日	
		1回	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	mg/l
水銀又はアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/l	0.0005未満	mg/l
カドミウム及びその化合物	0.03 mg/l	0.003未満	mg/l
鉛及びその化合物	0.1 mg/l	0.02未満	mg/l
有機燐化合物	1 mg/l	0.01未満	mg/l
六価クロム化合物	0.5 mg/l	0.04未満	mg/l
砒素及びその化合物	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
シアン化合物	1 mg/l	0.1未満	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/l	0.0005未満	mg/l
トリクロロエチレン	0.1 mg/l	0.002未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.1 mg/l	0.001未満	mg/l
ジクロロメタン	0.2 mg/l	0.02未満	mg/l
四塩化炭素	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.04 mg/l	0.004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	1 mg/l	0.02未満	mg/l
シス1・2ジクロロエチレン	0.4 mg/l	0.04未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	3 mg/l	0.001未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.06 mg/l	0.006未満	mg/l
1・3ジクロロプロペン	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
チウラム	0.06 mg/l	0.006未満	mg/l
シマジン	0.03 mg/l	0.003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.2 mg/l	0.02未満	mg/l
ベンゼン	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
セレン及びその化合物	0.1 mg/l	0.01未満	mg/l
1,4-ジオキサン	0.5 mg/l	0.005未満	mg/l
ほう素及びその化合物	50 mg/l	1.8	mg/l
ふっ素及びその化合物	15 mg/l	0.1未満	mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*1×0.4+*2+*3)	200 mg/l	0.9	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/l	1未満	mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/l	1未満	mg/l
フェノール類含有量	5 mg/l	0.02未満	mg/l
銅含有量	3 mg/l	0.01未満	mg/l
亜鉛含有量	2 mg/l	0.01未満	mg/l
溶解性鉄含有量	10 mg/l	0.1未満	mg/l
溶解性マンガン含有量	10 mg/l	0.1未満	mg/l
クロム含有量	2 mg/l	0.04未満	mg/l

新最終処分場地下水重金属含有量分析結果

新最終処分場地下水 重金属含有量分析	許容限度	9月8日	
		1回	
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	mg/l
総水銀	0.0005 mg/l	0.00005未満	mg/l
カドミウム	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
鉛	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
六価クロム	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
砒素	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
全シアン	検出されないこと	不検出	mg/l
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	mg/l
トリクロロエチレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	0.0005未満	mg/l
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	
四塩化炭素	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
1・2ジクロロエタン	0.004 mg/l	0.0004未満	mg/l
1・1ジクロロエチレン	0.1 mg/l	0.002未満	mg/l
1・2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	0.004未満	mg/l
1・1・1トリクロロエタン	1 mg/l	0.0005未満	mg/l
1・1・2トリクロロエタン	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
1・3ジクロロプロペン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
チウラム	0.006 mg/l	0.0006未満	mg/l
シマジン	0.003 mg/l	0.0003未満	mg/l
チオベンカルブ	0.02 mg/l	0.002未満	mg/l
ベンゼン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
セレン	0.01 mg/l	0.001未満	mg/l
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l	0.005未満	mg/l
クロロエチレン	0.002 mg/l	0.0002未満	mg/l
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l	1.1	mg/l
ふっ素	0.8 mg/l	0.1未満	mg/l
ほう素	1 mg/l	0.03	mg/l

備考 N. D. . . . 定量下限値未満

新最終処分場浸出水処理施設分析結果

新最終処分場浸出水処理施設 水質分析	許容限度		4月21日		5月20日		6月9日		7月14日	
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	(℃)	8.0	(18℃)	7.9	(20℃)	8.0	(22℃)	8.0	(23℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	40（日間平均30）	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l
化学的酸素要求量（COD）	30	mg/l	4.4	mg/l	4.1	mg/l	3.7	mg/l	4.2	mg/l
浮遊物質（SS）	200（日間平均150）	mg/l	1未満	mg/l	2.0	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	10.0	個/cm ³	10.0	個/cm ³
全窒素（T-N）	15	mg/l	0.7	mg/l	0.6	mg/l	0.6	mg/l	1.0	mg/l
全りん（T-P）	2	mg/l	0.40	mg/l	0.24	mg/l	0.24	mg/l	0.37	mg/l
塩化物イオン			170	mg/l	67	mg/l	56	mg/l	110	mg/l

新最終処分場浸出水処理施設 水質分析	許容限度		8月11日		9月8日		10月13日		11月10日	
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	(℃)	8.0	(25℃)	8.0	(24℃)	8.1	(24℃)	8.0	(19℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	40（日間平均30）	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5	mg/l
化学的酸素要求量（COD）	30	mg/l	4.9	mg/l	4.4	mg/l	6.3	mg/l	7.5	mg/l
浮遊物質（SS）	200（日間平均150）	mg/l	1.0	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	13.0	個/cm ³	4.0	個/cm ³
全窒素（T-N）	15	mg/l	1.4	mg/l	1.5	mg/l	2.3	mg/l	2.4	mg/l
全りん（T-P）	2	mg/l	0.48	mg/l	0.22	mg/l	0.30	mg/l	0.46	mg/l
塩化物イオン			220	mg/l	190	mg/l	380	mg/l	580.0	mg/l

新最終処分場浸出水処理施設 水質分析	許容限度		12月8日		1月19日		2月9日		3月2日	
水素イオン濃度（pH）	5.8～8.6	(℃)	8.1	(17℃)	8.2	(19℃)	7.9	(14℃)	8.0	(19℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	40（日間平均30）	mg/l	0.5未満	mg/l	1.1	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l
化学的酸素要求量（COD）	30	mg/l	7.0	mg/l	8.5	mg/l	9.8	mg/l	12.0	mg/l
浮遊物質（SS）	200（日間平均150）	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³
全窒素（T-N）	15	mg/l	5.5	mg/l	2.8	mg/l	2.9	mg/l	3.1	mg/l
全りん（T-P）	2	mg/l	0.28	mg/l	0.42	mg/l	0.48	mg/l	0.70	mg/l
塩化物イオン			580.0	mg/l	470.0	mg/l	610.0	mg/l	710.0	mg/l

し尿放流水分析結果

し尿放流水 水質分析	許容限度		4月21日		5月20日		6月9日		7月14日	
水素イオン濃度 (pH)	5.8～8.6	(℃)	7.0	(19℃)	7.1	(21℃)	7.0	(22℃)	7.3	(23℃)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	40 (日間平均30)	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.9	mg/l	0.5未満	mg/l
化学的酸素要求量 (COD)	30	mg/l	4.9	mg/l	5.3	mg/l	4.0	mg/l	3.6	mg/l
浮遊物質 (SS)	200 (日間平均150)	mg/l	1未満	mg/l	1.0	mg/l	1.0	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³
全窒素 (T-N)	15	mg/l	1.3	mg/l	1.6	mg/l	2.8	mg/l	1.5	mg/l
全りん (T-P)	2	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
塩化物イオン			90	mg/l	96	mg/l	90	mg/l	86	mg/l

し尿放流水 水質分析	許容限度		8月11日		9月8日		10月13日		11月10日	
水素イオン濃度 (pH)	5.8～8.6	(℃)	6.8	(25℃)	7.0	(24℃)	7.2	(24℃)	7.2	(18℃)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	40 (日間平均30)	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l	0.6	mg/l
化学的酸素要求量 (COD)	30	mg/l	4.1	mg/l	3.4	mg/l	3.7	mg/l	2.6	mg/l
浮遊物質 (SS)	200 (日間平均150)	mg/l	1.0	mg/l	1.0	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³
全窒素 (T-N)	15	mg/l	1.5	mg/l	1.6	mg/l	1.3	mg/l	3.5	mg/l
全りん (T-P)	2	mg/l	0.01	mg/l	0.01	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
塩化物イオン			99.0	mg/l	75.0	mg/l	73.0	mg/l	68.0	mg/l

し尿放流水 水質分析	許容限度		12月8日		1月19日		2月9日		3月2日	
水素イオン濃度 (pH)	5.8～8.6	(℃)	7.1	(16℃)	7.3	(18℃)	7.1	(12℃)	7.1	(18℃)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	40 (日間平均30)	mg/l	0.7	mg/l	0.9	mg/l	0.5未満	mg/l	0.5未満	mg/l
化学的酸素要求量 (COD)	30	mg/l	4.2	mg/l	3.5	mg/l	3.7	mg/l	3.7	mg/l
浮遊物質 (SS)	200 (日間平均150)	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l	1未満	mg/l
大腸菌群数	3000	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³	1未満	個/cm ³
全窒素 (T-N)	15	mg/l	1.0	mg/l	1.2	mg/l	2.2	mg/l	1.9	mg/l
全りん (T-P)	2	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l	0.01未満	mg/l
塩化物イオン			84.0	mg/l	100.0	mg/l	89.0	mg/l	94.0	mg/l

備考 N. D. . . . 定量下限値未満

許容限度については、第8次水質総量規制の新基準値で表示しています。


ダイオキシン類測定結果

新・旧最終処分場

計量の対象		計量結果		排出基準値	採取日		
		第1回目	第2回目		第1回目	第2回目	
放流水 浸出水処理施設	し尿 実測濃度(pg/L)	4.0	—	—	7月9日	—	
	毒性等価(pg-TEQ/L)	0.00038	—	10以下			
	実測濃度(pg/L)	25	—	—			
	毒性等価(pg-TEQ/L)	0.10	—	10以下			
周縁地下水	旧最終処分場地下水	実測濃度(pg/L)	40	—	—	7月9日	—
		毒性等価(pg-TEQ/L)	0.39	—	1以下		
	新最終処分場地下水	実測濃度(pg/L)	41	—	—	7月9日	
		毒性等価(pg-TEQ/L)	0.43	—	1以下		
	検査井戸1号	実測濃度(pg/L)	6.1	—	—	7月9日	
		毒性等価(pg-TEQ/L)	0.063	—	1以下		
	検査井戸2号	実測濃度(pg/L)	1.8	—	—		
		毒性等価(pg-TEQ/L)	0.063	—	1以下		

総合評価 全てのダイオキシン類等測定について、検出量は何れも基準に適合していた。

INTERCHANGEABLE		REVISION		DATE		BY	
NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	DATE	BY
1	訂正	1	訂正	12.12.2			
2		2					
3		3					
4		4					
5		5					
6		6					
7		7					
8		8					
9		9					
10		10					

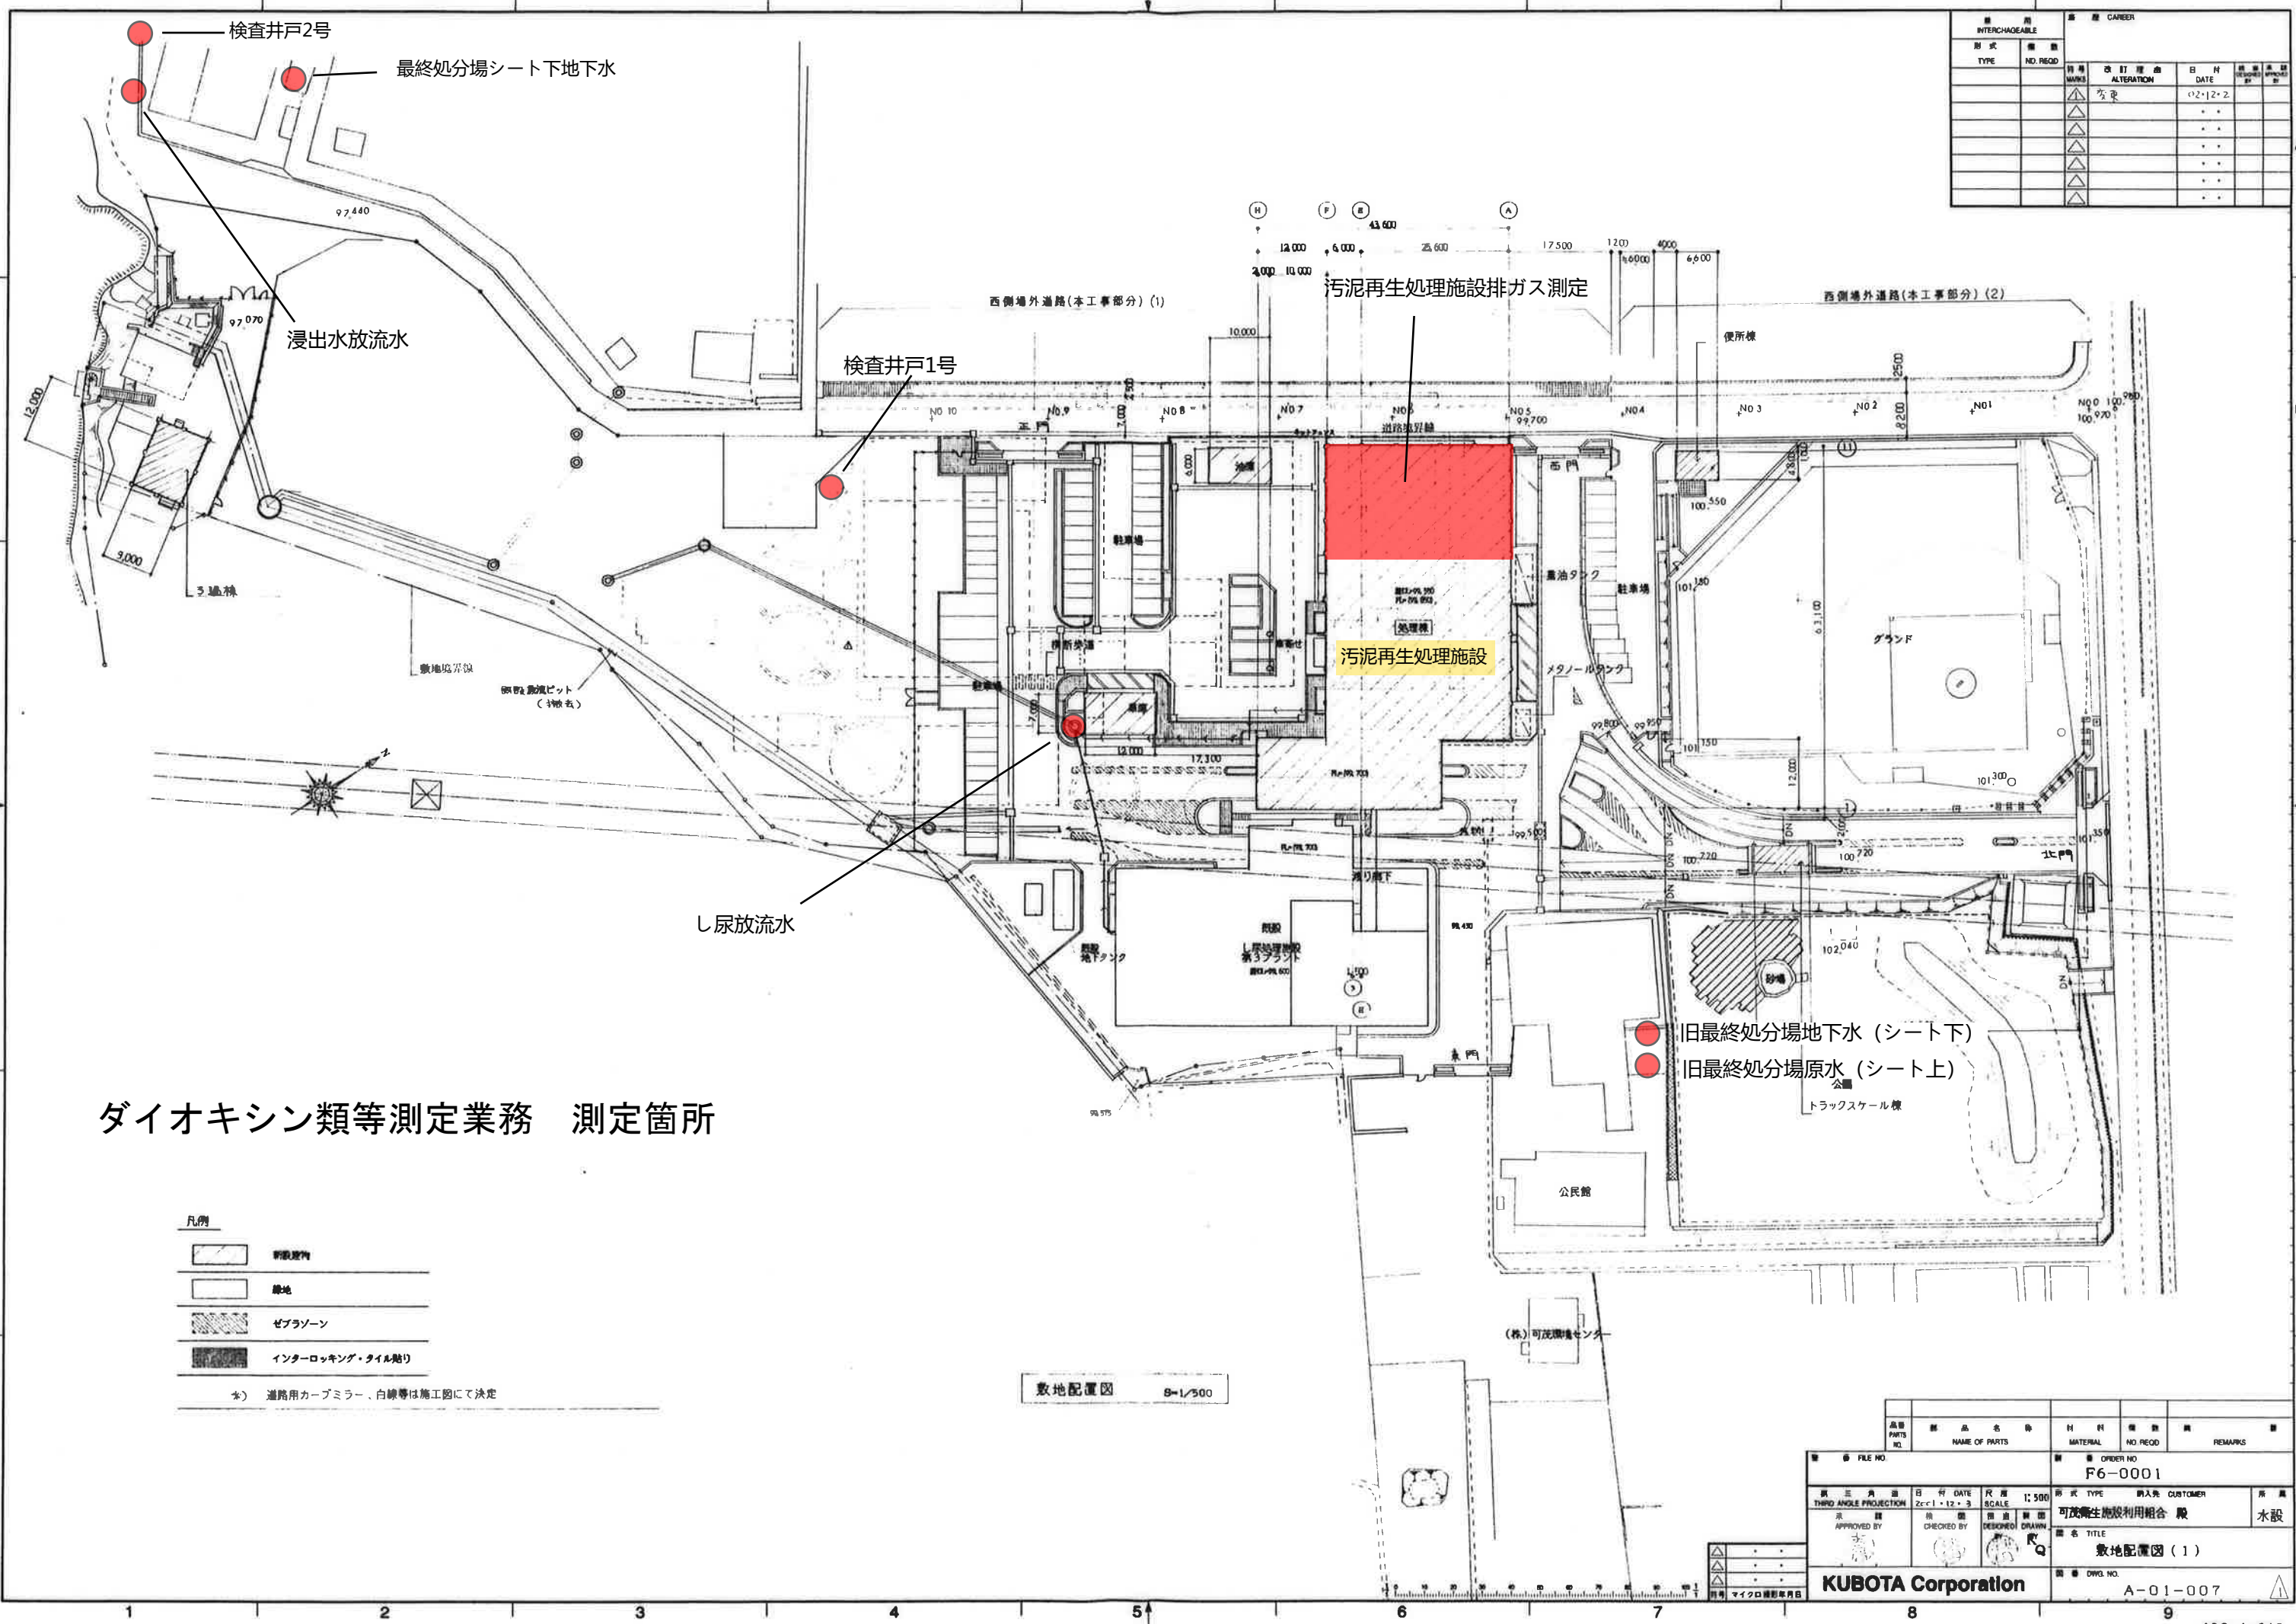

ダイオキシン類等測定業務 測定箇所

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度4月

1. 水处理

月間処理量	468.91	m ³ /月	一日平均処理量	17.37	m ³ /日	運転日数	27	日
						停止日数	3	日

2. 水質分析

項目		1 日	8 日	14 日	21 日	22 日	28 日	
放流水								
外気温	℃	15	18	20	16	17	16	
pH	-	-	7.99	7.99	7.83	7.99	7.84	
水温	℃	-	16.1	18.7	18.4	19.9	17.8	
S S	mg/ℓ	-	-	-	0	0	-	
T-N	mg/ℓ	-	-	-	0.8	-	-	
T-P	mg/ℓ	-	-	-	0.60	-	-	
COD	mg/ℓ	-	-	-	1.6	2.0	-	
BOD	mg/ℓ	-	-	-	0.9	-	-	
CL ⁻	mg/ℓ	-	-	-	202.0	161.6	-	
大腸菌	個/cm ³	-	-	-	0	0	-	
Ca	mg/ℓ	-	-	82.0	-	-	-	
透視度	度	-	-	50.0	-	-	-	
残塩	mg/ℓ	-	0.04	0.03	0.12	0.01	0.01	
電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	123.2	-	
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	-	-	102.1	-	

3. 薬品使用量

メタノール	32.6 l/日	880 l/月	52.8 kg/月	電気使用量		
高分子	25.2 l/日	680 l/月	0.68 kg/月	100V系	24.8	kWh
次亜塩素	-		1.05 kg/月	200V系	2,686	kWh

4. 機器類保守作業

・毎週	コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き 砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗
・1日(木)	月初め定例点検 水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測
・8日(木)	調整ブロワNo.1からNo.2へ切り替え 曝気ブロワ、調整ブロワグリスアップ
・22日(木)	各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)

5. その他作業

・1日(木)	接触曝気槽逆洗	※最終処分場 点検内容 ・場外への廃棄物の飛散:(良)1,8,14,22,28日 ・場内外への不法投棄:(良)1,8,14,22,28日 ・場内へ侵入対策:(良)1,8,14,22,28日 ・場外への悪臭発生:(良)1,8,14,22,28日 ・ねずみ等の害虫発生:(良)1,8,14,22,28日 ・遮水シートの破損:(良)1,8,14,22,28日
	各槽内点検(異常無し)	
	屋上見廻り	
・8日(木)	硝化槽逆洗	
・14日(水)	脱窒槽逆洗	
	Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)	
	屋上見廻り	
・22日(木)	再曝気槽逆洗	
・28日(木)	接触曝気槽逆洗	

6. 特記事項

・1日(木) 水処理立上げ(3月25日 水処理停止)
・8日(木) 処理量変更 10m³/日 → 20m³/日
・28日(木) 水処理停止(5月6日立上げ予定)

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度5月

1. 水処理													
月間処理量		805.05		m ³ /月		一日平均処理量		30.96 m ³ /日		運転日数		26 日	
										停止日数		5 日	
2. 水質分析													
項目		日付		6 日		13 日		19 日		20 日		27 日	
放流水													
外気温	℃	18		18		20		21		17			
pH	-	-		7.97		7.92		7.91		7.92			
水温	℃	-		19.6		20.4		19.7		18.9			
S S	mg/ℓ	-		-		1		1		-			
T-N	mg/ℓ	-		-		0.3		-		-			
T-P	mg/ℓ	-		-		0.49		-		-			
COD	mg/ℓ	-		-		4.0		4.2		-			
BOD	mg/ℓ	-		-		0.7		-		-			
CL ⁻	mg/ℓ	-		-		181.8		168.2		-			
大腸菌	個/cm ³	-		-		0		0		-			
Ca	mg/ℓ	-		81.6		-		-		-			
透視度	度	-		50.0		-		-		-			
残塩	mg/ℓ	-		0.04		0.05		0.04		0.05			
電気伝導率	mS/m	-		-		-		101.7		-			
電気伝導率 (原水)	mS/m	-		-		-		110.9		-			
3. 薬品使用量													
メタノール		31.9 ℓ/日		830 ℓ/月		49.8 kg/月		電気使用量					
高分子		24.6 ℓ/日		640 ℓ/月		0.64 kg/月		100V系		25.4 kWh			
次亜塩素		-		-		0.90 kg/月		200V系		3,172.5 kWh			
4. 機器類保守作業													
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き											
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗											
・6日(木)		月初め定例点検											
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測											
		各ブロワNo.2からNo.1へ切り替え											
		各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄											
・20日(木)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)											
・27日(木)		オイル交換(No.2調整槽ブロワ、No.2曝気ブロワ)											
5. その他作業													
・6日(木)		接触曝気槽逆洗						※最終処分場 点検内容					
		各槽内点検(異常無し)						・場外への廃棄物の飛散:(良)6,13,20,27日					
		施設内清掃						・場内外への不法投棄:(良)6,13,20,27日					
		屋上見廻り						・場内へ侵入対策:(良)6,13,20,27日					
・13日(木)		硝化槽逆洗						・場外への悪臭発生:(良)6,13,20,27日					
		脱窒槽逆洗						・ねずみ等の害虫発生:(良)6,13,20,27日					
		Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)						・遮水シートの破損:(良)6,13,20,27日					
・20日(木)		再曝気槽逆洗											
6. 特記事項													
・6日(木)		水処理立上げ											

浸出水処理施設月間報告書

令和3年度6月

1. 水处理

月間処理量	904.93	m ³ /月	一日平均処理量	30.16	m ³ /日	運転日数	30 日
						停止日数	0 日

2. 水質分析

項目		日付		1 日	3 日	9 日	10 日	17 日	23 日	
放流水										
外気温	℃	27	27	26	26	28	23			
pH	-	-	7.99	7.99	7.99	7.99	7.97			
水温	℃	-	20.5	22.3	22.6	23.3	24.0			
S S	mg/ℓ	-	-	0	0	-	-			
T-N	mg/ℓ	-	-	0.4	-	-	-			
T-P	mg/ℓ	-	-	0.40	-	-	-			
COD	mg/ℓ	-	-	4.1	4.1	-	-			
BOD	mg/ℓ	-	-	0.1	-	-	-			
CL ⁻	mg/ℓ	-	-	70.7	93.4	-	-			
大腸菌	個/cm ³	-	-	0	0	-	-			
Ca	mg/ℓ	-	-	-	-	89.0	-			
透視度	度	-	-	-	-	50.0	-			
残塩	mg/ℓ	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.06			
電気伝導率	mS/m	-	-	-	105.4	-	-			
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	-	137.7	-	-			

3. 薬品使用量

メタノール	31.3 ℓ/日	940 ℓ/月	56.4 kg/月	電気使用量		
高分子	26.3 ℓ/日	790 ℓ/月	0.79 kg/月	100V系	39.4	kWh
次亜塩素	-		0.90 kg/月	200V系	4,867.4	kWh

4. 機器類保守作業

・毎週	コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き 砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗 各槽内点検
・1日(火)	月初め定例点検 水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)
・10日(木)	各ブローNo.1からNo.2へ切り替え 各ブローグリスアップ及びエアフィルター洗浄
・23日(水)	各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)

5. その他作業

・3日(木)	接触曝気槽逆洗	※最終処分場 点検内容
	殺虫プレート交換	
	屋上見廻り	
・10日(木)	硝化槽逆洗	
・17日(木)	脱窒槽逆洗	
	Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)	
	屋上見廻り	
・23日(水)	再曝気槽逆洗	
	屋上見廻り	・場外への廃棄物の飛散:(良)1,3,10,17,23日 ・場内外への不法投棄:(良)1,3,10,17,23日 ・場内へ侵入対策:(良)1,3,10,17,23日 ・場外への悪臭発生:(良)1,3,10,17,23日 ・ねずみ等の害虫発生:(良)1,3,10,17,23日 ・遮水シートの破損:(良)1,3,10,17,23日

6. 特記事項

- ・22日(火) 有圧換気扇(No.1・2)運転
- ・22日(火) 地下水槽清掃準備
- ・23日(水) 地下水槽清掃、点検(異常なし)

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度7月

1. 水処理																						
月間処理量		886.57		m ³ /月		一日平均処理量		28.60 m ³ /日		運転日数		31 日										
										停止日数		0 日										
2. 水質分析																						
項目		日付		1 日		8 日		14 日		15 日		20 日		29 日		日						
放流水																						
外気温		℃		22		22		28		30		32		30								
pH		-		7.98		7.99		7.99		7.99		7.98		7.99								
水温		℃		24.1		24.0		23.9		26.5		25.2		24.3								
S S		mg/ℓ		-		-		0		0		-		-								
T-N		mg/ℓ		-		-		6.6		-		-		-								
T-P		mg/ℓ		-		-		0.50		-		-		-								
COD		mg/ℓ		-		-		4.1		4.1		-		-								
BOD		mg/ℓ		-		-		0.2		-		-		-								
CL ⁻		mg/ℓ		-		-		151.5		151.5		-		-								
大腸菌		個/cm ³		-		-		0		0		-		-								
Ca		mg/ℓ		-		-		-		-		82.5		-								
透視度		度		-		-		-		-		50.0		-								
残塩		mg/ℓ		0.01		0.07		0.11		0.01		0.02		0.03								
電気伝導率		mS/m		-		-		-		114.6		-		-								
電気伝導率 (原水)		mS/m		-		-		-		64.30		-		-								
3. 薬品使用量																						
メタノール		26.8 ℓ/日		830 ℓ/月		49.8 kg/月		<table><tr><td colspan="3">電気使用量</td></tr><tr><td>100V系</td><td>24.7</td><td>kWh</td></tr><tr><td>200V系</td><td>3,248.4</td><td>kWh</td></tr></table>						電気使用量			100V系	24.7	kWh	200V系	3,248.4	kWh
電気使用量																						
100V系	24.7	kWh																				
200V系	3,248.4	kWh																				
高分子		24.2 ℓ/日		750 ℓ/月		0.75 kg/月																
次亜塩素		-		-		0.90 kg/月																
4. 機器類保守作業																						
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き																				
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗																				
・1日(木)		月初め定例点検																				
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)																				
		オイル交換(No.1曝気ブロウ)																				
・8日(木)		各ブロワNo.1からNo.2へ切り替え																				
		各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄																				
・14日(水)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)																				
5. その他作業																						
・1日(木)		接触曝気槽逆洗																				
・10日(金)		硝化槽逆洗																				
		屋上見廻り																				
・14日(水)		脱窒槽逆洗																				
・20日(火)		Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)																				
		再曝気槽逆洗																				
・29日(木)		濃縮槽、中和槽水抜き																				
		※最終処分場 点検内容																				
		・場外への廃棄物の飛散:(良)1,8,14,20,29日																				
		・場内外への不法投棄:(良)1,8,14,20,29日																				
		・場内へ侵入対策:(良)1,8,14,20,29日																				
		・場外への悪臭発生:(良)1,8,14,20,29日																				
		・ねずみ等の害虫発生:(良)1,8,14,20,29日																				
		・遮水シートの破損:(良)1,8,14,20,29日																				
6. 特記事項																						
14日(水)17:30~15日(木)9:30 停電のため処理停止。(雷の影響によるもの)																						
中部電力にて電柱の「TSヒューズ×2本」を交換後、復電。																						

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度8月

1. 水処理																	
月間処理量		924.89		m ³ /月		一日平均処理量		29.84 m ³ /日		運転日数		31 日					
										停止日数		0 日					
2. 水質分析																	
項目		日付		2 日		5 日		10 日		11 日		12 日		18 日		26 日	
放流水																	
外気温		℃		32		35		32		28		31		24		31	
pH		-		-		7.99		7.99		7.99		7.99		7.99		7.99	
水温		℃		-		26.8		27.0		24.0		24.0		24.4		25.0	
S S		mg/ℓ		-		-		-		0		-		-		-	
T-N		mg/ℓ		-		-		-		1.2		-		-		-	
T-P		mg/ℓ		-		-		-		0.60		-		-		-	
COD		mg/ℓ		-		-		-		7.4		-		-		-	
BOD		mg/ℓ		-		-		-		0.1		-		-		-	
CL ⁻		mg/ℓ		-		-		-		262.6		-		-		-	
大腸菌		個/cm ³		-		-		-		0		-		-		-	
Ca		mg/ℓ		-		-		-		-		-		65.6		-	
透視度		度		-		-		-		-		-		50.0		-	
残塩		mg/ℓ		-		0.02		0.05		0.04		0.01		0.02		0.02	
電気伝導率		mS/m		-		-		-		-		162.5		-		-	
電気伝導率 (原水)		mS/m		-		-		-		-		228.0		-		-	
3. 薬品使用量																	
メタノール		29.4 ℓ/日		910 ℓ/月		54.6 kg/月		電気使用量									
高分子		20.0 ℓ/日		620 ℓ/月		0.62 kg/月		100V系		24.2 kWh							
次亜塩素		-				0.75 kg/月		200V系		2,872.7 kWh							
4. 機器類保守作業																	
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き															
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗															
・2日(月)		月初め定例点検															
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)															
・5日(木)		各ブロワNo.1からNo.2へ切り替え															
		各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄															
		曝気ブロワ、調整ブロワグリスアップ															
・26日(木)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)															
5. その他作業																	
・5日(木)		接触曝気槽逆洗										※最終処分場 点検内容 ・場外への廃棄物の飛散:(良)2,5,10,18,26日 ・場内外への不法投棄:(良)2,5,10,18,26日 ・場内へ侵入対策:(良)2,5,10,18,26日 ・場外への悪臭発生:(良)2,5,10,18,26日 ・ねずみ等の害虫発生:(良)2,5,10,18,26日 ・遮水シートの破損:(良)2,5,10,18,26日					
・10日(火)		硝化槽逆洗															
		屋上見廻り															
・18日(水)		Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)															
		屋上見廻り															
・26日(木)		再曝気槽逆洗															
		屋上見廻り															
6. 特記事項																	
・3日(火)		計装機器点検															
・6日(金)		監視室エアコン修繕工事															

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度9月

1. 水処理											
月間処理量		1,064.16		m ³ /月		一日平均処理量		35.47 m ³ /日		運転日数	30 日
										停止日数	0 日
2. 水質分析											
項目		日付		1 日	2 日	8 日	9 日	17 日	22 日	30 日	
放流水											
外気温	℃	28	28	22	26	24	25	27			
pH	-	-	7.99	7.91	7.99	7.98	7.99	7.56			
水温	℃	-	25.2	23.4	25.3	24.7	25.8	25.0			
S S	mg/ℓ	-	-	0	-	-	-	-			
T-N	mg/ℓ	-	-	1.3	-	-	-	-			
T-P	mg/ℓ	-	-	0.60	-	-	-	-			
COD	mg/ℓ	-	-	6.7	-	-	-	-			
BOD	mg/ℓ	-	-	0.5	-	-	-	-			
CL ⁻	mg/ℓ	-	-	292.9	-	-	-	-			
大腸菌	個/cm ³	-	-	0	-	-	-	-			
Ca	mg/ℓ	-	-	-	-	108.4	-	-			
透視度	度	-	-	-	-	50.0	-	-			
残塩	mg/ℓ	-	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02			
電気伝導率	mS/m	-	-	-	157.9	-	-	-			
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	-	172.3	-	-	-			
3. 薬品使用量											
メタノール	30.7 ℓ/日	920 ℓ/月	55.2 kg/月	電気使用量							
高分子	19.7 ℓ/日	590 ℓ/月	0.59 kg/月								
次亜塩素	-		0.17 kg/月								
4. 機器類保守作業											
・毎週	コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き										
	砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗										
・1日(水)	月初め定例点検										
	水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)										
・2日(木)	各ブロワNo.2からNo.1へ切り替え										
	各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄										
・9日(木)	オイル交換(第二沈殿槽汚泥掻き寄せ機)										
・22日(水)	各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)										
・30日(木)	オイル交換(No.1調整槽ブロワ)										
5. その他作業											
・2日(木)	接触曝気槽逆洗	※最終処分場 点検内容 ・場外への廃棄物の飛散:(良)1,2,9,17,22,30日 ・場内外への不法投棄:(良)1,2,9,17,22,30日 ・場内へ侵入対策:(良)1,2,9,17,22,30日 ・場外への悪臭発生:(良)1,2,9,17,22,30日 ・ねずみ等の害虫発生:(良)1,2,9,17,22,30日 ・遮水シートの破損:(良)1,2,9,17,22,30日									
・9日(木)	硝化槽逆洗										
・17日(金)	脱窒槽逆洗										
	Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)										
・22日(水)	再曝気槽逆洗										
・30日(木)	接触曝気槽逆洗										
6. 特記事項											
・17日(金)	施設内蛍光灯修繕工事										

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度10月

1. 水処理																	
月間処理量		905.53		m ³ /月		一日平均処理量		29.21 m ³ /日		運転日数		31 日					
										停止日数		0 日					
2. 水質分析																	
項目		日付		1 日		7 日		13 日		14 日		20 日		27 日			
放流水																	
外気温		℃		24		27		23		21		19		18			
pH		-		-		7.98		7.79		7.79		7.95		7.98			
水温		℃		-		25.5		24.2		24.2		22.1		22.0			
S S		mg/ℓ		-		-		0		0		-		-			
T-N		mg/ℓ		-		-		1.4		-		-		-			
T-P		mg/ℓ		-		-		0.40		-		-		-			
COD		mg/ℓ		-		-		9.9		9.9		-		-			
BOD		mg/ℓ		-		-		0.8		-		-		-			
CL ⁻		mg/ℓ		-		-		454.5		454.5		-		-			
大腸菌		個/cm ³		-		-		0		0		-		-			
Ca		mg/ℓ		-		-		-		-		92.5		-			
透視度		度		-		-		-		-		50.0		-			
残塩		mg/ℓ		-		0.02		0.02		0.01		0.02		0.01			
電気伝導率		mS/m		-		-		-		148.6		-		-			
電気伝導率 (原水)		mS/m		-		-		-		186.2		-		-			
3. 薬品使用量																	
メタノール		31.3 ℓ/日		970 ℓ/月		58.2 kg/月						電気使用量					
高分子		21.6 ℓ/日		670 ℓ/月		0.67 kg/月						100V系		19.5 kWh			
次亜塩素		-				0.75 kg/月						200V系		3,091.7 kWh			
4. 機器類保守作業																	
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き															
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗															
・1日(金)		月初め定例点検															
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)															
・14日(木)		各ブロワNo.1からNo.2へ切り替え															
		各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄															
・27日(水)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)															
5. その他作業																	
・7日(木)		接触曝気槽逆洗												※最終処分場 点検内容			
		屋上見廻り												・場外への廃棄物の飛散:(良)1,7,14,20,27日			
・14日(木)		硝化槽逆洗												・場内外への不法投棄:(良)1,7,14,20,27日			
		屋上見廻り												・場内へ侵入対策:(良)1,7,14,20,27日			
・20日(水)		脱窒槽逆洗												・場外への悪臭発生:(良)1,7,14,20,27日			
		Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)												・ねずみ等の害虫発生:(良)1,7,14,20,27日			
・27日(水)		再曝気槽逆洗												・遮水シートの破損:(良)1,7,14,20,27日			
		屋上見廻り															
6. 特記事項																	

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度11月

1. 水処理																	
月間処理量		316.54		m ³ /月		一日平均処理量		21.10 m ³ /日		運転日数		15 日					
										停止日数		15 日					
2. 水質分析																	
項目		日付		1 日		4 日		10 日		11 日		18 日		26 日		日	
放流水																	
外気温		℃		15		16		11		12		15		12			
pH		-		-		7.96		7.78		7.78		-		-			
水温		℃		-		22.3		19.2		19.2		-		-			
S S		mg/ℓ		-		-		5		5		-		-			
T-N		mg/ℓ		-		-		2.4		-		-		-			
T-P		mg/ℓ		-		-		0.80		-		-		-			
COD		mg/ℓ		-		-		8.6		8.6		-		-			
BOD		mg/ℓ		-		-		1.5		-		-		-			
CL ⁻		mg/ℓ		-		-		1398.9		1398.9		-		-			
大腸菌		個/cm ³		-		-		0		0		-		-			
Ca		mg/ℓ		-		-		-		-		-		-			
透視度		度		-		-		-		-		-		-			
残塩		mg/ℓ		-		0.02		0.02		0.02		-		0.02			
電気伝導率		mS/m		-		-		-		72.2		-		-			
電気伝導率 (原水)		mS/m		-		-		-		311.0		-		-			
3. 薬品使用量																	
メタノール		30.7 ℓ/日		460 ℓ/月		27.6 kg/月		電気使用量									
高分子		22.0 ℓ/日		330 ℓ/月		0.33 kg/月		100V系		24.4 kWh							
次亜塩素		-		-		0.51 kg/月		200V系		2,270.1 kWh							
4. 機器類保守作業																	
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き															
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗															
・1日(月)		月初め定例点検															
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測(異常なし)															
・18日(木)		各ブロワNo.2からNo.1へ切り替え															
		各ブロワグリスアップ及びエアフィルター洗浄															
・26日(金)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)															
5. その他作業																	
・4日(木)		接触曝気槽逆洗										※最終処分場 点検内容					
		屋上見廻り										・場外への廃棄物の飛散:(良)1,4,11,18,26日					
・11日(木)		屋上見廻り										・場内外への不法投棄:(良)1,4,11,18,26日					
・18日(木)		硝化槽逆洗										・場内へ侵入対策:(良)1,4,11,18,26日					
・26日(金)		脱窒槽逆洗										・場外への悪臭発生:(良)1,4,11,18,26日					
		屋上見廻り										・ねずみ等の害虫発生:(良)1,4,11,18,26日					
												・遮水シートの破損:(良)1,4,11,18,26日					
6. 特記事項																	
・4日(木)		計装機器点検															
・11日(木)		水処理停止															
・26日(金)		水処理立上げ															

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度 12月

1. 水処理

月間処理量 474.70 m³/月 一日平均処理量 23.74 m³/日 運転日数 20 日
停止日数 11 日

2. 放流水質分析

項目	日付	1 日	8 日	9 日	16 日	23 日	28 日	日
放流水								
外気温	℃	11	11	6	14	6	5	
pH	-	7.92	7.99	7.99	7.99	-	-	
水温	℃	18.8	15.9	15.9	15.5	-	-	
S S	mg/ℓ	-	0	0	-	-	-	
T-N	mg/ℓ	-	6.8	-	-	-	-	
T-P	mg/ℓ	-	0.70	-	-	-	-	
COD	mg/ℓ	-	6.2	6.2	-	-	-	
BOD	mg/ℓ	-	0.5	-	-	-	-	
CL ⁻	mg/ℓ	-	580.8	580.8	-	-	-	
大腸菌	個/cm ³	-	0	0	-	-	-	
Ca	mg/ℓ	98.2	-	-	-	-	-	
透視度	度	50.0	-	-	-	-	-	
残塩	mg/ℓ	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	-	270.0	-	-	-	
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	262.0	-	-	-	

3. 薬品使用量

メタノール	35.0 ℓ/日	700 ℓ/月	42.0 kg/月
高分子	26.0 ℓ/日	520 ℓ/月	0.52 kg/月
次亜塩素	-		0.60 kg/月

電気使用量		
100V系	41.6	kWh
200V系	2,318.0	kWh

4. 機器類保守作業

- ・毎週 コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き
砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗
- ・1日(水) 月初め定例点検
水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測
- ・8日(水) 各ブロワNo.1からNo.2へ切り替え
各ブロワグリスタップ及びエアフィルター洗浄
- ・23日(木) 各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)
オイル交換(凝集沈殿槽汚泥掻寄機)

5. その他作業

- ・毎週 各槽内点検
施設内清掃
- ・1日(水) 再曝気逆洗
Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)
- ・8日(水) 接触曝気槽逆洗
浸出水処理施設屋上見廻り点検(異常なし)
- ・16日(木) 硝化槽逆洗
浸出水処理施設屋上見廻り点検(異常なし)
Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)
- ・23日(木) 脱窒槽逆洗
- ・28日(火) 室内清掃

※最終処分場 点検内容

- ・場外への廃棄物の飛散:(良)1,8,16,23日
- ・場内外への不法投棄:(良)1,8,16,23日
- ・場内へ侵入対策:(良)1,8,16,23日
- ・場外への悪臭発生:(良)1,8,16,23日
- ・ねずみ等の害虫発生:(良)1,8,16,23日
- ・遮水シートの破損:(良)1,8,16,23日

6. 特記事項

- ・1日(水)急速ろ過機 ろ材交換
- ・21日(火)水処理停止、調整槽水抜き
- ・22日(水)調整槽および散気管清掃点検(異常なし)

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度 1月

1. 水処理																	
月間処理量		460.30		m ³ /月		一日平均処理量		16.44 m ³ /日		運転日数	28 日						
										停止日数	3 日						
2. 放流水質分析																	
項目		日付		4 日		6 日		13 日		19 日		20 日		28 日		日	
放流水																	
外気温		℃		4		3		3		-2		1		5			
pH		-		-		7.99		7.99		7.99		7.99		7.89			
水温		℃		-		12.1		11.8		12.0		12.0		12.0			
S S		mg/ℓ		-		-		-		0		0		-			
T-N		mg/ℓ		-		-		-		3.1		-		-			
T-P		mg/ℓ		-		-		-		0.60		-		-			
COD		mg/ℓ		-		-		-		12.1		12.1		-			
BOD		mg/ℓ		-		-		-		1.7		-		-			
CL ⁻		mg/ℓ		-		-		-		555.5		555.5		-			
大腸菌		個/cm ³		-		-		-		0		0		-			
Ca		mg/ℓ		-		-		-		-		81.0		-			
透視度		度		-		-		-		-		50.0		-			
残塩		mg/ℓ		-		0.01		0.08		0.01		0.01		0.01			
電気伝導率		mS/m		-		-		-		-		239.0		-			
電気伝導率 (原水)		mS/m		-		-		-		-		274.0		-			
3. 薬品使用量																	
メタノール		33.2 ℓ/日		930 ℓ/月		55.8 kg/月		電気使用量									
高分子		25.0 ℓ/日		700 ℓ/月		0.70 kg/月		100V系		25.8 kWh							
次亜塩素		-				0.90 kg/月		200V系		2,937.6 kWh							
4. 機器類保守作業																	
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き															
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗															
・4日(火)		月初め定例点検															
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測															
・13日(木)		各ブロワNo.2からNo.1へ切り替え及びグリスアップ															
		各ブロワ エアーフィルター洗浄															
・15日(金)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)															
5. その他作業																	
・毎週		各槽内点検					※最終処分場 点検内容										
		施設内清掃					・場外への廃棄物の飛散:(良)4,6,13,20,28日										
・6日(木)		接触曝気槽逆洗					・場内外への不法投棄:(良)4,6,13,20,28日										
・13日(木)		硝化槽逆洗					・場内へ侵入対策:(良)4,6,13,20,28日										
		浸出水処理施設屋上見廻り点検(異常なし)					・場外への悪臭発生:(良)4,6,13,20,28日										
・20日(木)		脱窒槽逆洗					・ねずみ等の害虫発生:(良)4,6,13,20,28日										
		Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)					・遮水シートの破損:(良)4,6,13,20,28日										
・28日(木)		再曝気槽逆洗															
		室内清掃															
6. 特記事項																	
・4日(火) 水処理立上げ(水処理停止日:12月21(火))																	

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度 2月

1. 水处理

月間処理量	437.43	m ³ /月	一日平均処理量	15.62	m ³ /日	運転日数	28	日
						停止日数	0	日

2. 放流水質分析

項目		日付		1 日	3 日	8 日	9 日	10 日	16 日	24 日
放流水										
外気温	℃	8	5	2	0	6	5	5		
pH	-	-	7.78	7.61	7.61	7.92	7.95	7.98		
水温	℃	-	11.5	12.5	14.5	13.4	14.6	15.0		
S S	mg/ℓ	-	-	0	0	-	-	-		
T-N	mg/ℓ	-	-	-	2.6	-	-	-		
T-P	mg/ℓ	-	-	-	0.90	-	-	-		
COD	mg/ℓ	-	-	9.1	9.4	-	-	-		
BOD	mg/ℓ	-	-	0.8	0.8	-	-	-		
CL ⁻	mg/ℓ	-	-	722.2	722.2	-	-	-		
大腸菌	個/cm ³	-	-	0	0	-	-	-		
Ca	mg/ℓ	-	-	-	-	-	90.8	-		
透視度	度	-	-	-	-	-	50.0	-		
残塩	mg/ℓ	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02		
電気伝導率	mS/m	-	-	27.6	-	-	-	-		
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	28.8	-	-	-	-		

3. 薬品使用量

メタノール	33.6 ℓ/日	940 ℓ/月	56.4 kg/月	電気使用量		
高分子	23.2 ℓ/日	650 ℓ/月	0.65 kg/月	100V系	24.3	kWh
次亜塩素	-	-	0.75 kg/月	200V系	2,513.9	kWh

4. 機器類保守作業

・毎週	コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き 砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗
・1日(火)	月初め定例点検 水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測
・10日(木)	各ブロワNo.1からNo.2へ切り替え及びグリスアップ 各ブロワ エアーフィルター洗浄
・24日(木)	各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)

5. その他作業

・毎週	各槽内点検	※最終処分場 点検内容 ・場外への廃棄物の飛散:(良)1,3,10,16,24日 ・場内外への不法投棄:(良)1,3,10,16,24日 ・場内へ侵入対策:(良)1,3,10,16,24日 ・場外への悪臭発生:(良)1,3,10,16,24日 ・ねずみ等の害虫発生:(良)1,3,10,16,24日 ・遮水シートの破損:(良)1,3,10,16,24日
	施設内清掃	
・3日(木)	接触曝気槽逆洗	
・10日(木)	硝化槽逆洗	
・16日(水)	脱窒槽逆洗	
	Ca濃度及び、透視度測定 (異常なし)	
・24日(木)	再曝気槽逆洗	
	浸出水処理施設屋上見廻り点検(異常なし)	

6. 特記事項

・3日(木)～10(木) 最終処分場内焼却残渣搬出準備・整地 ※7(月)、8(火) 残渣積み込み・搬出
・15日(火) 計装機器保守点検(硝化槽・急速攪拌槽・中和槽・各pH計)
・24日(木) 調整ポンプ定期交換

緑ヶ丘クリーンセンター 浸出水処理施設月間報告書

令和3年度 3月

1. 水処理											
月間処理量		166.63		m ³ /月		一日平均処理量		15.15 m ³ /日		運転日数	11 日
										停止日数	20 日
2. 放流水質分析											
項目		日付		1 日	2 日	3 日	10 日	15 日	23 日	31 日	
放流水											
外気温	℃	6	3	7	8	14	8	14			
pH	-	-	7.88	7.92	7.85	-	-	-			
水温	℃	-	12.7	15.5	13.0	-	-	-			
S S	mg/ℓ	-	0	0	-	-	-	-			
T-N	mg/ℓ	-	0.9	-	-	-	-	-			
T-P	mg/ℓ	-	1.1	-	-	-	-	-			
COD	mg/ℓ	-	11.2	11.2	-	-	-	-			
BOD	mg/ℓ	-	5.6	5.6	-	-	-	-			
CL ⁻	mg/ℓ	-	808.0	808.0	-	-	-	-			
大腸菌	個/cm ³	-	0	0	-	-	-	-			
Ca	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-			
透視度	度	-	-	-	-	-	-	-			
残塩	mg/ℓ	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-			
電気伝導率	mS/m	-	-	205.9	-	-	-	-			
電気伝導率 (原水)	mS/m	-	-	221.5	-	-	-	-			
3. 薬品使用量											
メタノール		27.3 ℓ/日		300 ℓ/月		18.0 kg/月		電気使用量			
高分子		19.1 ℓ/日		210 ℓ/月		0.21 kg/月		100V系	21.5	kWh	
次亜塩素		-				0.30 kg/月		200V系	2,206.0	kWh	
4. 機器類保守作業											
・毎週		コンプレッサー本体・圧力調整弁水抜き									
		砂ろ過塔、活性炭吸着塔No.1・No.2手動逆洗									
・1日(火)		月初め定例点検									
		水中ポンプ及び水中攪拌機等の絶縁抵抗値計測									
・10日(木)		各ブロワNo.2からNo.1へ切り替え及びグリスアップ									
・15日(火)		各槽pH計点検・清掃(硝化槽、急速攪拌槽、中和槽2)									
5. その他作業											
・毎週		各槽内点検				※最終処分場 点検内容					
		施設内清掃				・場外への廃棄物の飛散:(良)1,3,10,15,23,31日					
・3日(木)		接触曝気槽逆洗				・場内外への不法投棄:(良)1,3,10,15,23,31日					
・10日(木)		硝化槽逆洗				・場内へ侵入対策:(良)1,3,10,15,23,31日					
		室内清掃				・場外への悪臭発生:(良)1,3,10,15,23,31日					
・15日(火)		脱窒槽逆洗				・ねずみ等の害虫発生:(良)1,3,10,15,23,31日					
		薬品タンク室清掃				・遮水シートの破損:(良)1,3,10,15,23,31日					
・23日(水)		再曝気槽逆洗									
		浸出水処理施設屋上見廻り点検(異常なし)									
・31日(木)		脱窒槽逆洗									
6. 特記事項											
・10(木)		水処理停止									
・31(木)		水処理立上げ									